

試 験 成 績 書

試 験 成 績 書 番 号 : 26TR-Y0257

受付日及び受付番号 : 2026年 6月11日 (D26Y0083)

申 込 者 : イー・エム・エー株式会社
(名 称 ・ 住 所)

宮城県柴田郡大河原町新東156

製 品 名 : セラミックヒーター

製 品 の 型 : SR-NF05-WH

製 品 の 定 格 : AC100V、50/60Hz、1200W

適 用 規 格 : JIS C 9335-2-30(2017) 23.3

試 験 結 果 : 適 合

2026年 6月25日

一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)

横浜事業所長 加藤 正樹



試験実施場所: 一般財団法人 電気安全環境研究所

- ☐ 東京事業所
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
- ☒ 横浜事業所
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30
- ☐ 関西事業所
〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4-1
- ☐ 電力技術試験所
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28
- ☐ その他()
住所:

試験品受取日: 2026年 6月11日

試験実施期間: 自: 2026年 6月15日
至: 2026年 6月24日

試験実施者: 近野 登吾

確認者: 伊藤 智晃

試験項目の判定:

N (. A .) : 該当しない試験項目

P (a s s) : 適合した試験項目

F (a i l) : 適合しない試験項目

— : 適用しなかった試験項目(依頼者の指定による)

一般注意事項:

- ・この試験成績書は、試験を行った製品に対してのみ有効である。
- ・この試験成績書を部分複写して使用するには、J E T の承認を
書面により受けなければならない。

J60335-2-30(H29) / JIS C 9335-2-30(2017)			
項目	要求事項-試験	結 果	判定
23.	内部配線		P
23.3	動くことがある機器の異なった部分相互間で、電氣的接続部及び内部導体に過度の応力が加わらない		P
	金属製可撓チューブは、導体の絶縁体の損傷を引き起こさない		N
	オープンコイルばねを用いない		N
	互いに触れて巻かれたコイルばねの内側に十分な絶縁裏打ちがある		N
	通常使用時に折れ曲がる場合10 000回、保守時に折れ曲がる場合100回の折り曲げ試験の後、損傷なし	損傷なし	P
	充電部と可触金属部の間の1000 V耐電圧試験		P
	内部配線の導体の素線の断線率は10 %以下	全て0%	P
	消費電力が15 W以下の回路に電力供給する配線の素線の断線率は30 %以下		N


外観写真 (1)



外観写真 (2)



内部写真(1)

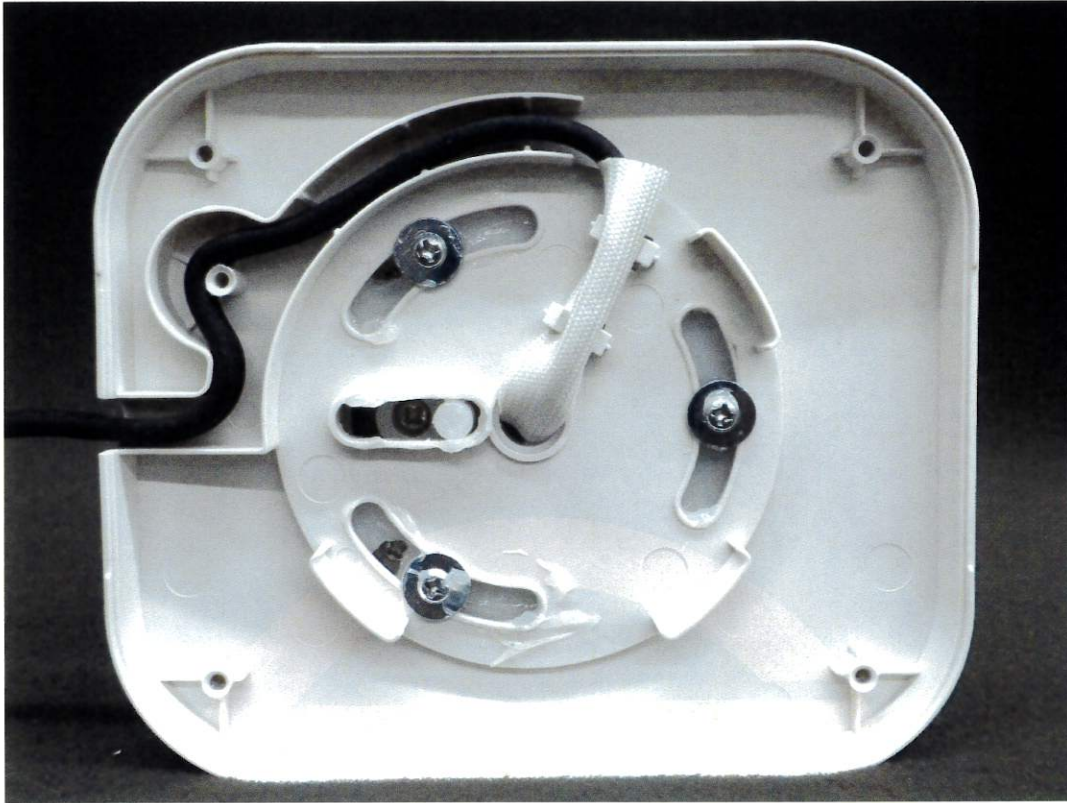

内部写真(2)



—— 以下余白 ——